



**Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18.
Tel.: (34) 513-210, 310-555 Fax: (34) 310-964

PR-8031/2012
ÉRKEZETT

2012 ÁPR 25.

Handwritten signature

Ügyiratszám: 342-2/2012/TKSZH.

Tárgy: Az Tata szerkezeti és szabályozási
terv módosítás (Kakas utcai
GKSZ-HF jelű övezet) előzetes
véleményezési eljárás ügye.

Hiv. szám: (Hatóság): XV/8-1/2012.

Ügyintéző: Simonics Róbert tű. őrgy.


Telefonszám: 34/513-217, fax: 34/310-964

e-mail: tatabanya.kk@katved.gov.hu

Tata Város Polgármesteri Hivatal!

2890 Tata

Kossuth tér 1.

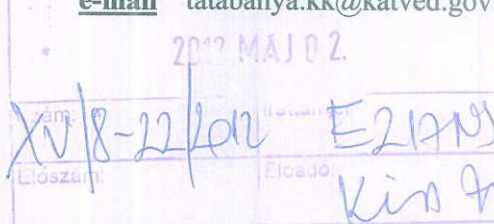

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – a 253/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban az alábbiakat kívánom közölni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletek tartalmazzák. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett övezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjárműfecskendő, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfecskendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon.

Az övezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell hogy kapjon, az építési telkek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja, vezetékes vízellátás esetén, a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

Tatabánya, 2012. április 11.



IKTATÁSKA LEZÁRVA

2012 ÁPR 27