


építés
06.08

TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Tel.: (34) 513 - 210, 310 - 555, Fax.: (34) 310 - 555
E-mail: titkarsag@tuzoltosag-tb.hu Internet honlap: www.tuzoltosag-tb.hu

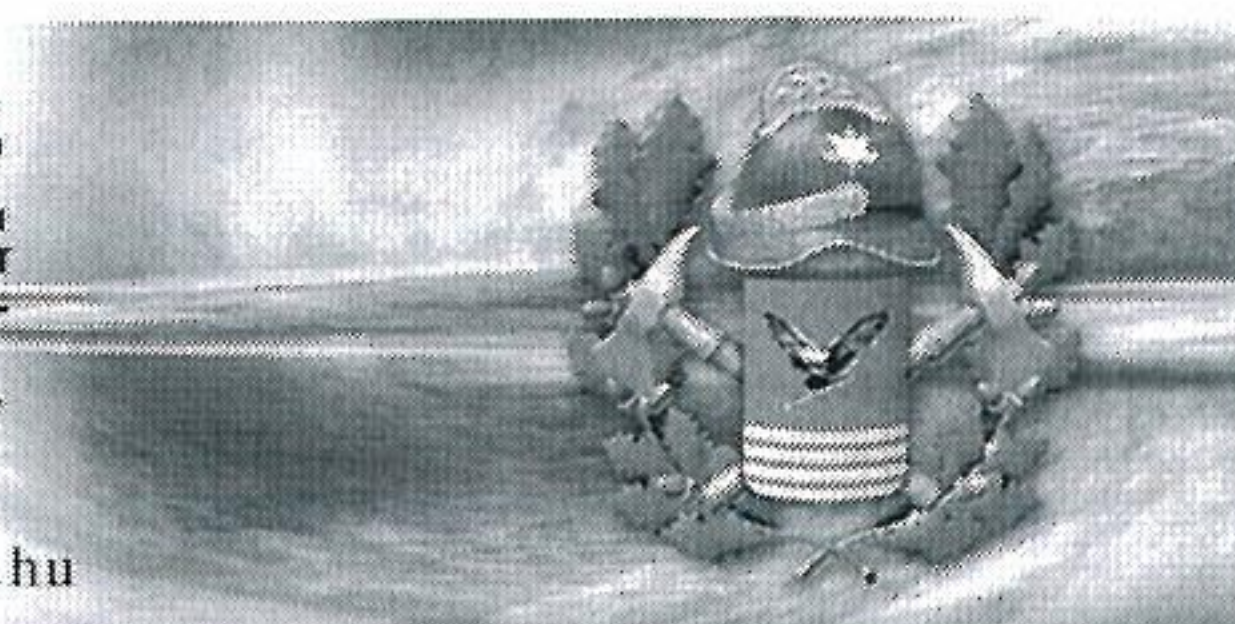

Szám: D/17-19/2009.

Tárgy: A Tata, Kertváros és Tata, Kisfaludy utca elfogadott szabályozási szélességének, és Építési Szabályzat módosításának vélemény-nyilvánítás ügye.

Üi. kö: Sörös Zoltán tű.fhdgy.

Hiv. sz.: XV-212/2009.

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
2009 JÚN 23.	
szám: XV-212-16/09	331EP
Előszám:	Kin 71.

**Tata Város
Főépítésének
Kiss Zsolt Úr részére!**

Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat tűzvédelmi szempontból áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – a 253/1997. (XII. 27.) Korm. sz. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban a BM TOP Tűzmegeelőzési Főosztály Vezetője által kiadott 1/1998. számú tájékoztatójában foglaltak szerint a 2890 Tata, Kertváros és 2890 Tata, Kisfaludy utca szabályozási szélességének, és Építési Szabályzatának módosításához tűzvédelmi szempontból nem járulok hozzá.

A Tatabánya Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. március 2-án kelt D/17-6/2009. ügyiratszámú szakhatósági nyilatkozatában hozzájárult a 2890 Tata, Kertváros és 2890 Tata, Kisfaludy utca Építési Szabályzatának módosításához, melyben a Kisfaludy utca szabályozási szélessége 6 m volt. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 5. rész I/5. fejezet 1.1. pontjában foglaltak alapján a tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére, valamint az OTSZ 5. rész I/5. fejezet 5.3.11. pontjában foglaltak alapján a tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. A 2890 Tata, Kertváros és 2890 Tata, Kisfaludy utca szabályozási szélességének 6 m-ről 4-m-re való csökkentése nem teszi lehetővé a 3 m széles tűzoltó gépjárművek közlekedési és működési feltételeit.

T a t a b á n y a, 2009. június 2.

Janics Csaba tű. alez.
tűzoltóparancsnok megbízásából



Lengyelfi László tű. alez.
tűzmegeelőzési osztályvezető

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám:	
Érkezett: 2009 JUN 05.	
Csatolt:	Fa:
Tárgy:	